
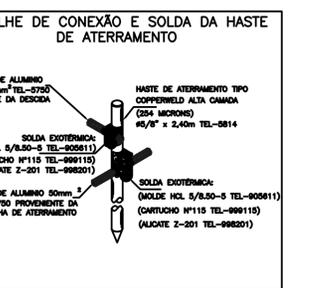
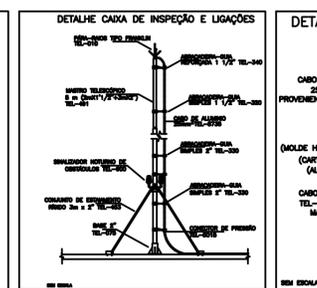
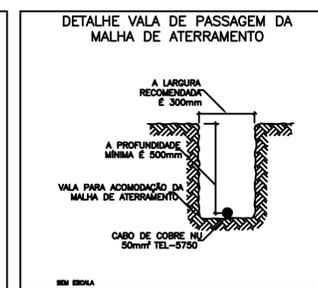
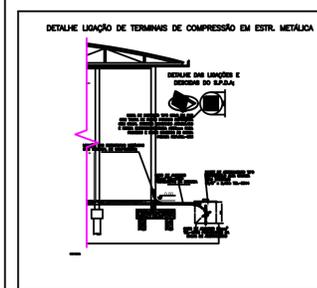
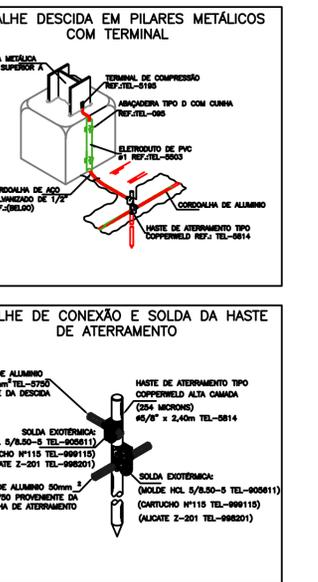
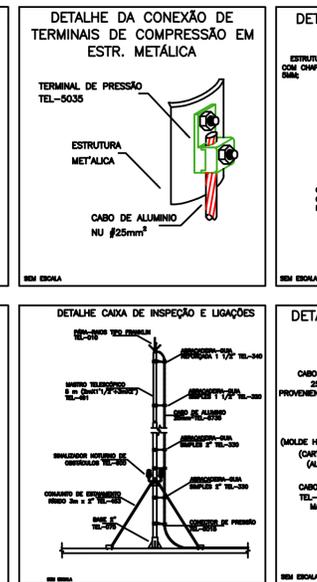
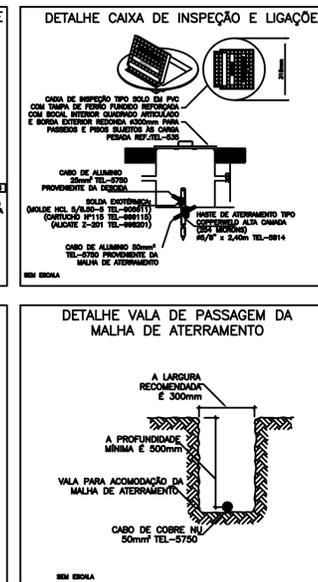
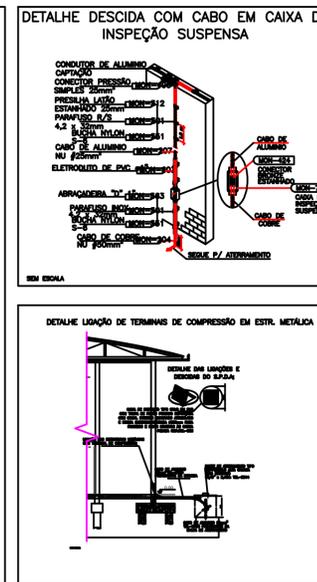


LEGENDA	
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
	CONEXÃO ATRAVÉS DE CONECTOR METÁLICO P/CONEXÃO CABO-ESTR. METÁLICA
	CONEXÃO ATRAVÉS DE CONECTOR METÁLICO DE COMPRESSÃO ENTRE CABO/CABO OU CABO/BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
	CONEXÃO DE MATÉRIAS ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA
	CABO DE COBRE 16mm ² OU DE ALUMÍNIO 25mm ² - CONFORME PROJETO EM FRANCHA
	CABO DE COBRE 50mm ² USADO PARA MALHA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
	CAPTOR TIPO FRANKLIN COM ESTRUTURA AÇO INOX 3/4"x350mm Tel-036
	HASTES COBREADAS ALTA CAMADA COM Ø 5/8"x2,40m (Ø 14,3mm - EFETIVO) Tel-5814
	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPESA EM POLIPROPILENO COM BOCAL DE 1' Tel-541
	MINICAPTOR EM LATÃO h=250mm CONECTOR ROSCA SOBERBA Tel-2023 CONECTOR FIXAÇÃO HORIZONTAL Tel-2024
	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO TAMPA REFORÇADA COM Ø300mm Tel-536
	PRESILHA DE LATÃO COM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE 1,0m PARA CABOS ATÉ 70mm ²

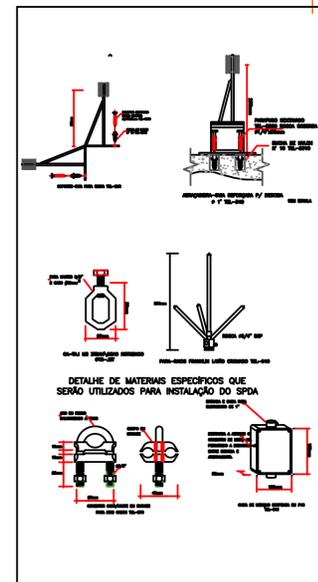

APROVAÇÃO / CARIMBOS:	
<p>CIEEL - COMERCIAL E INDUSTRIAL ELÉTRICA EIDT AV. - LIBERDADE 2390, CENTRO - CEP 76980-000 VILHENA - RONDÔNIA - BRASIL - FONE/FAX: (69)3322-6696 EMAIL: jean@cieel.com.br, rogerio@cieel.com.br</p>	
OBRA: UNIDADE DE PESAGEM, RECEPÇÃO, PRÉ-LIMPEZA, SECAGEM, CLASSIFICAÇÃO, ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO DE GRÃOS	
PROJETO: PROJETO SPDA	
TÍTULO: PROJETO SPDA, DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	
ENDEREÇO DA OBRA: UNNAMED ROAD, PORTO VELHO.	
PROPRIETÁRIOS: AMAGGI PORTCHUELO	RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN CARLO EIDT CREA SP 5070769501/D VISTO RO 12983
CONTEÚDO: -PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PONTOS DE ATERRAMENTOS. -CORTE COM LOCAÇÃO DO CAPTOR, E DA VALA DE ATERRAMENTO. -DETALHAMENTOS.	DATA: MAR/2023 DESENHO: Edward Nunes FOLHA: 01/02 ÁREA: XXXX m ²